


Technische Daten

Test Methode: EN 779




Prüfbericht N°	: 09-408-SE	Produkt	: RBF-260
Datum	: 26 Juni 2009	Hersteller	: Filtrair
Anfangsdruckdifferenz	: 51 Pa		
Enddruckdifferenz	: 250 Pa	Nennstärke	: 9 mm
Mittlerer Abscheidegrad	: 85 %	Prüffläche	: 0.25 m ²
Staubspeicherfähigkeit	: 435 g/m ²	Temperaturbeständigkeit	: max. 100 °C
Capacité de colmatage	: 2.0 m/s	Brennverhalten (DIN 53438):	F1
Vitesse de l'air lors du test:	G3	Volumenstrom	: 1800 m ³ /h

Druckdifferenz zu Anströmgeschwindigkeit

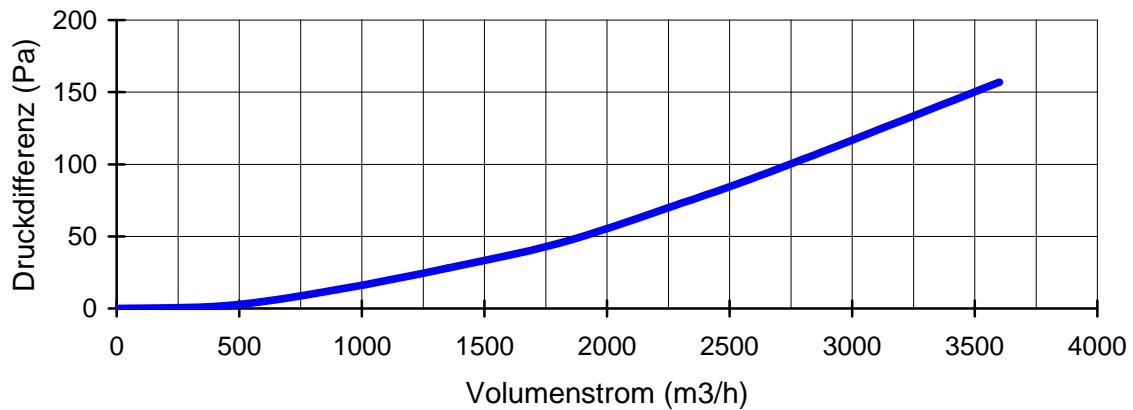

Druckdifferenz und Abscheidegrad zu Staubaufgabe

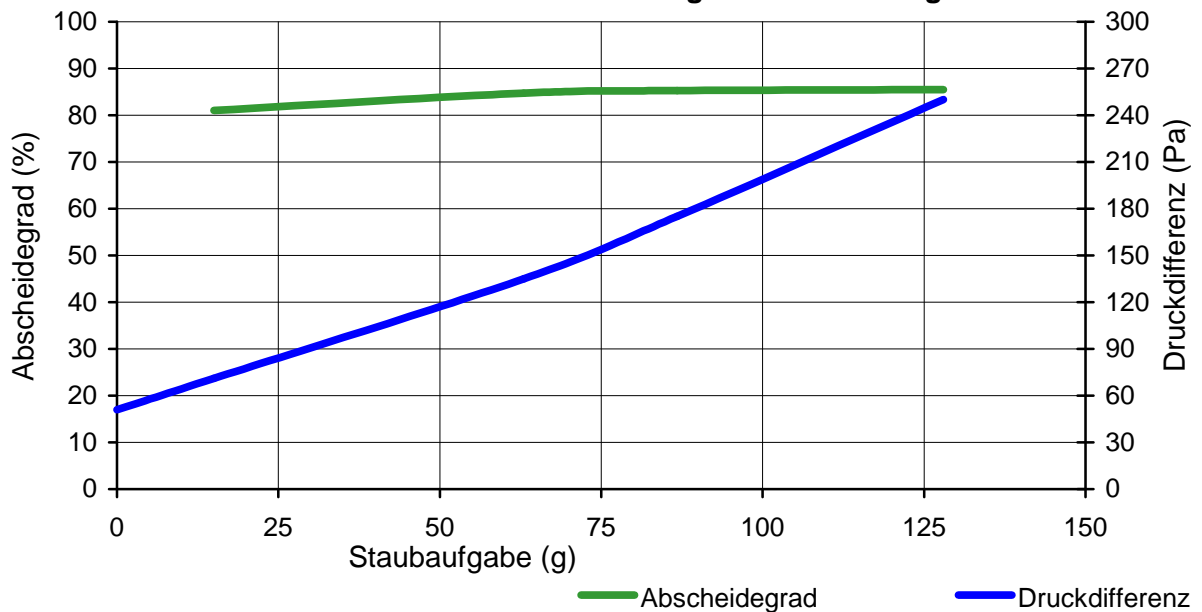

Filtrair B.V.
P.O.Box 611, 8440 AP Heerenveen, die Nederlande Pays Bas
Tel.+31-513-626355, Fax +31-513-627306