


# Technische Daten

Test Methode: EN 779




Prüfbericht N°	: 09-520-SE	<b>Produkt</b>	: <b>TC-150</b>
Datum	: 26 November 2002	Hersteller	: Filtrair
Anfangsdruckdifferenz	: 65 Pa	Nennstärke	: 18 mm
Enddruckdifferenz	: 250 Pa	Prüffläche	: 0.31 m <sup>2</sup>
Mittlerer Abscheidegrad	: 66 %	Temperaturbeständigkeit	: up to 100°C
Staubspeicherfähigkeit	: 375 g/m <sup>2</sup>	Brennverhalten (DIN 53438)	: F1
Anströmgeschwindigkeit	: 2.9 m/s	Volumenstrom	: 3805 m <sup>3</sup> /h
Filter Klasse nach EN 779:	G2		

**Druckdifferenz zu Anströmgeschwindigkeit**

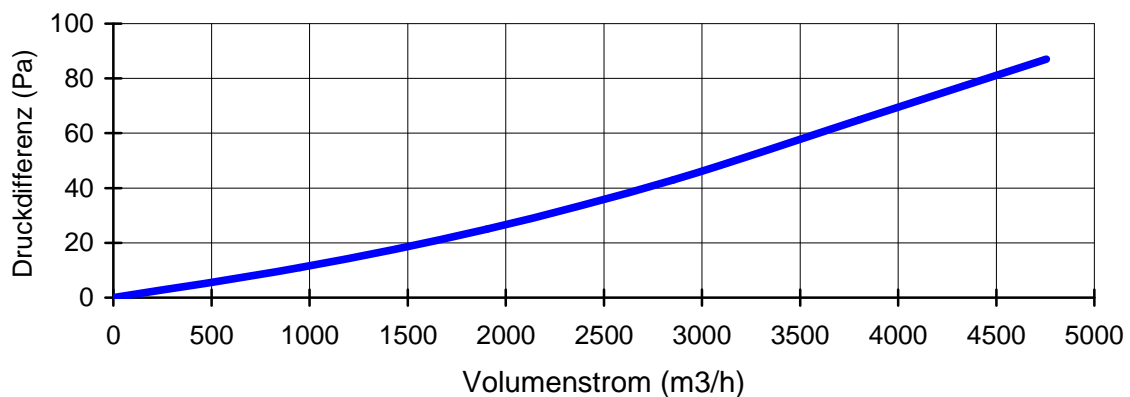

**Druckdifferenz und Abscheidegrad zu Staubaufgabe**

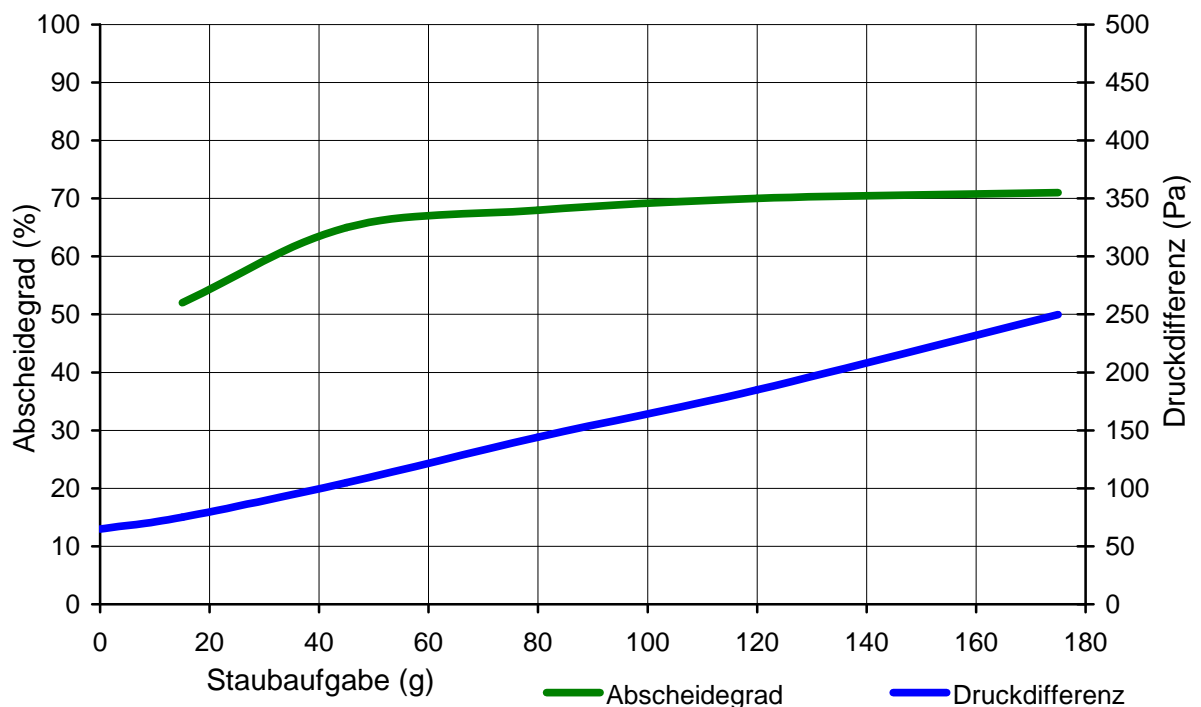

Filtrair B.V.  
 P.O.Box 611, 8440 AP Heerenveen, die Niederlande  
 Tel. \*31-513-626355, Fax \*31-513-627306